


BADEVANDSPROFIL for BJERRE STRAND

Stationsnr.: Station 311

Stations-ID: DKBW 367

Strandnummer K425**FREDENSBORG
KOMMUNE****Badevandskvaliteten
er udmærket**

★ ★ ★ Udmærket
 ★ ★ God
 ★ Tilfredsstillende
 — Ringe

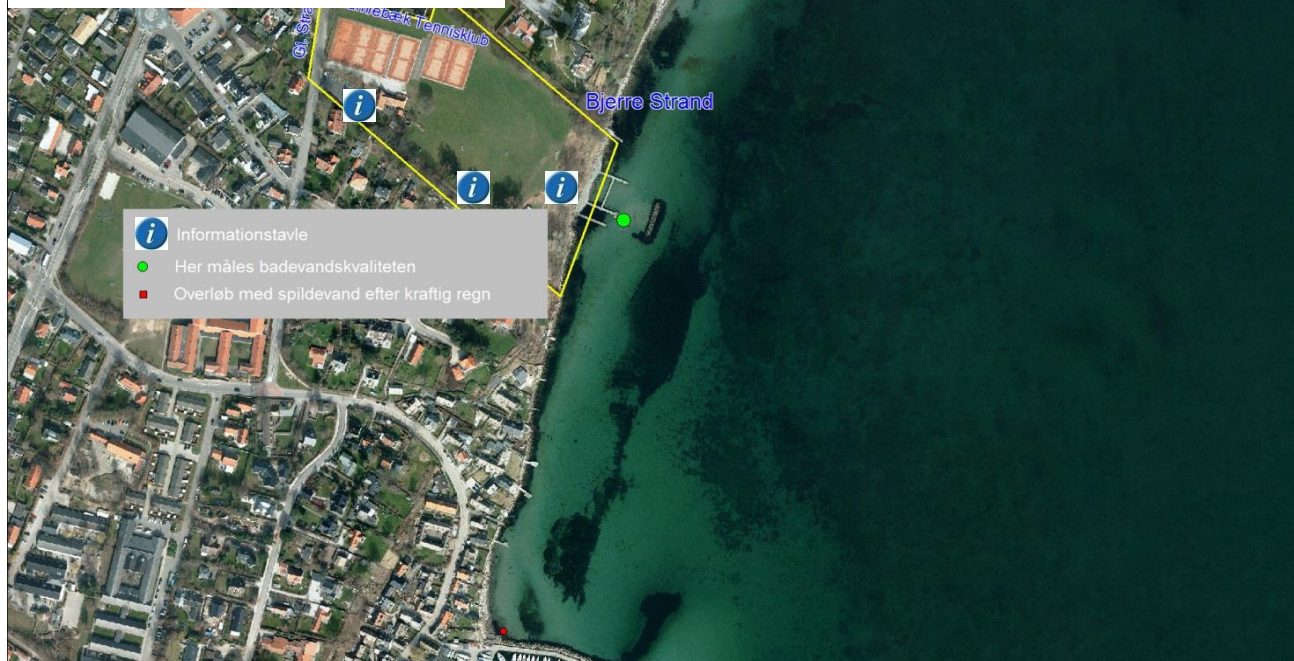

i Informationstavle
 ● Her måles badevandskvaliteten
 ■ Overløb med spildevand efter kraftig regn

Beliggenhed	Strandpark øst for Humlebæk Tennisklubs baner, Gl. Strandvej 77
Badevandskvalitet	★ ★ ★ Udmærket
Badevandsanalyser; antal og placering	7 prøver fordelt over badesæsonen (1/6-31/8)
UTM koordinater (X,Y) for analysepunkt	720830; 6206974

Beskrivelse af vandet og bundforhold

Fysiske forhold	Broanlæg med vanddybde op til 2,5 m
Hydrologiske forhold; herunder strøm	Ringe strøm. I Øresund er overfladestrømmen 60 % af tiden nordgående, i resten af tiden enten sydgående eller stillestående
Bundforhold	Sand med spredte sten
Saltholdighed	10-20 ‰

Liste over mulige forureningskilder og vurdering af disse

Mulige fækale (tarmbakterier) forureningskilder og eventuelle kortvarige forureninger	Muligt bassinoverløb (fælleskloakeret) ved Ida Tesdorpsvej (350 m mod N) Muligt bassinoverløb (fælleskloakeret) nord for Sletten Havn (350 m mod S). Se varsling på Badevand.dk
Vurdering af risikoen for blågrøn alger	Risiko for vækst i forbindelse med længere tids høj vandtemperatur
Vurdering af forekomsten af store tangplanter og/eller mikroskopiske alger	Kun ringe vækst af tang på vanddybder mindre end 4 m. Perioder med meget opskyl af tang og ålegræs.

Beskrivelse af stranden og faciliteter

Badebro	Ja, 3 stk.
Livredder	Nej
Handicapfaciliteter	Nej
Adgangsforhold - herunder off. transport	P-plads: Ved Humlebæk Tennisklub Adgang: fra P-plads ved Humlebæk Tennisklub

	Off. transport: Kystbanen til Humlebæk St. el. bus 388 til Jernbane Alle
Ejerforhold	Fredensborg Kommune

Klassifikation

Badevandet er klassificeret som "Udmærket" på baggrund af data fra 2017-2020.

Historiske klassifikationer

2017	2018	2019	2020
Udmærket	Udmærket	Udmærket	Udmærket

Kontakt detaljer for ansvarlig myndighed	
Myndighed	Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Fredensborg Kommune
Kontaktperson	Helle Utoft Rasmussen
Adresse	Egevangen 3B, 2980 Kokkedal
Telefon	72565000/72565943
E-mail	vandognatur@fredensborg.dk
Hjemmeside	https://www.fredensborg.dk/borger/oplevelser/badevandsudsigten

Revision m.v.

Badevandsprofilen er revideret 29/04/2019

Badevandsprofilen revideres, hvis der er væsentlige ændringer og efter behov

Dog revideres afsnittet om klassifikation hvert år.

Opdateret: 10. februar 2021