

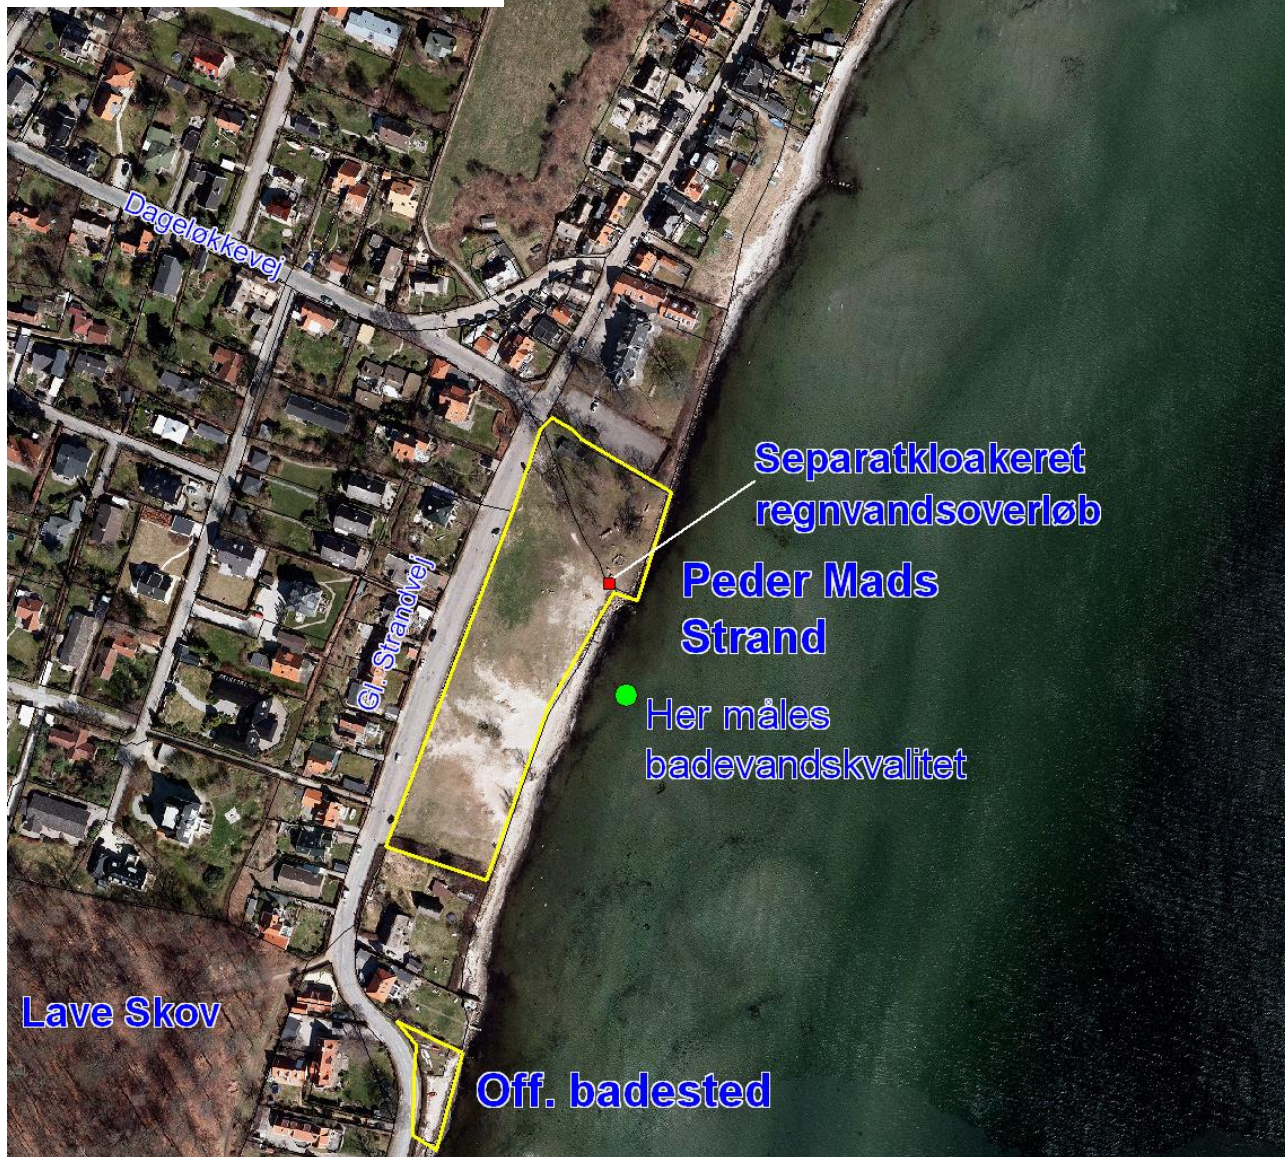
BADEVANDSPROFIL for PEDER MADSS STRAND

Stationsnr.: Station 313

Stations-ID: DKBW 368

Strandnr. K435 (oplyses ved opkald til 112)**FREDENSBORG
KOMMUNE****Badevandskvaliteten
er udmærket**

★★★ Udmærket
 ★★ God
 ★ Tilfredsstillende
 — Ringe

Sletten Havn

Beliggenhed og udbredelse	Syd for Sletten Havn, mellem Gl. Strandvej 163A og 165, 3050 Humlebæk.
Badevandskvalitet	★★★ Udmærket
Badevandsanalyser; antal og placering	7 prøver fordelt over badesæsonen (1/6-31/8)
UTM koordinater (X,Y) for analysepunkt	720531; 6206195

Beskrivelse af vandet og bundforhold

Fysiske forhold	<ul style="list-style-type: none"> • Lavvandet strand, 2 m dybt ca. 100 m fra kysten • Ingen risiko for revledannelse • Ingen kraftig strøm på lavt vand
Hydrologiske forhold; herunder strøm	Ringe strøm. Dominerende strømretning er fra S mod N.
Morfologiske forhold (bund)	Sand med spredte sten
Salinitet	10-20 ‰

Liste over mulige forureningskilder og vurdering af disse

Mulige fækale (tarmbakterier) forureningskilder og eventuelle kortvarige forureninger	Regnvandsoverløb ved stranden, der i regnvejr vil kunne udlede spildevand til stranden. Se varsling på Badevand.dk
Vurdering af risikoen for blågrønalger	Risiko for vækst især i juli og august i forbindelse med længere tids høj vandtemperatur
Vurdering af forekomsten af store tangplanter og/eller mikroskopiske alger	Kun ringe vækst af tang på vanddybder mindre end 4 m. Perioder med meget opskyl af tang og ålegræs.

Beskrivelse af stranden og faciliteter

Badebro	Ja - helårs badebro
Livredder	Nej
Handicapfaciliteter	Nej
Adgangsforhold - herunder off. transport	P-plads: Skråparkering langs vejkant Adgang: fra Gl. Strandvej Off. transport: Bus 388 til Sørens Allé
Ejerforhold	Fredensborg Kommune, Naturstyrelsen

Klassifikation

Badevandet er klassificeret som "Udmærket" på baggrund af data fra 2017-2020

Historiske klassifikationer

2017	2018	2019	2020
Udmærket	Udmærket	Udmærket	Udmærket

Kontakt detaljer for ansvarlig myndighed	
Myndighed	Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Fredensborg Kommune
Kontaktperson	Helle Utoft Rasmussen
Adresse	Egevangen 3B, 2980 Kokkedal
Telefon	72565000/72565943
E-mail	vandognatur@fredensborg.dk
Hjemmeside	https://www.fredensborg.dk/borger/oplevelser/badevandsudsigten

Revision m.v.

Badevandsprofilen er revideret 29/04/2019

Badevandsprofilen revideres, hvis der er væsentlige ændringer og efter behov

Dog revideres afsnittet om klassifikation hvert år.

Opdateret: 10. februar 2021